


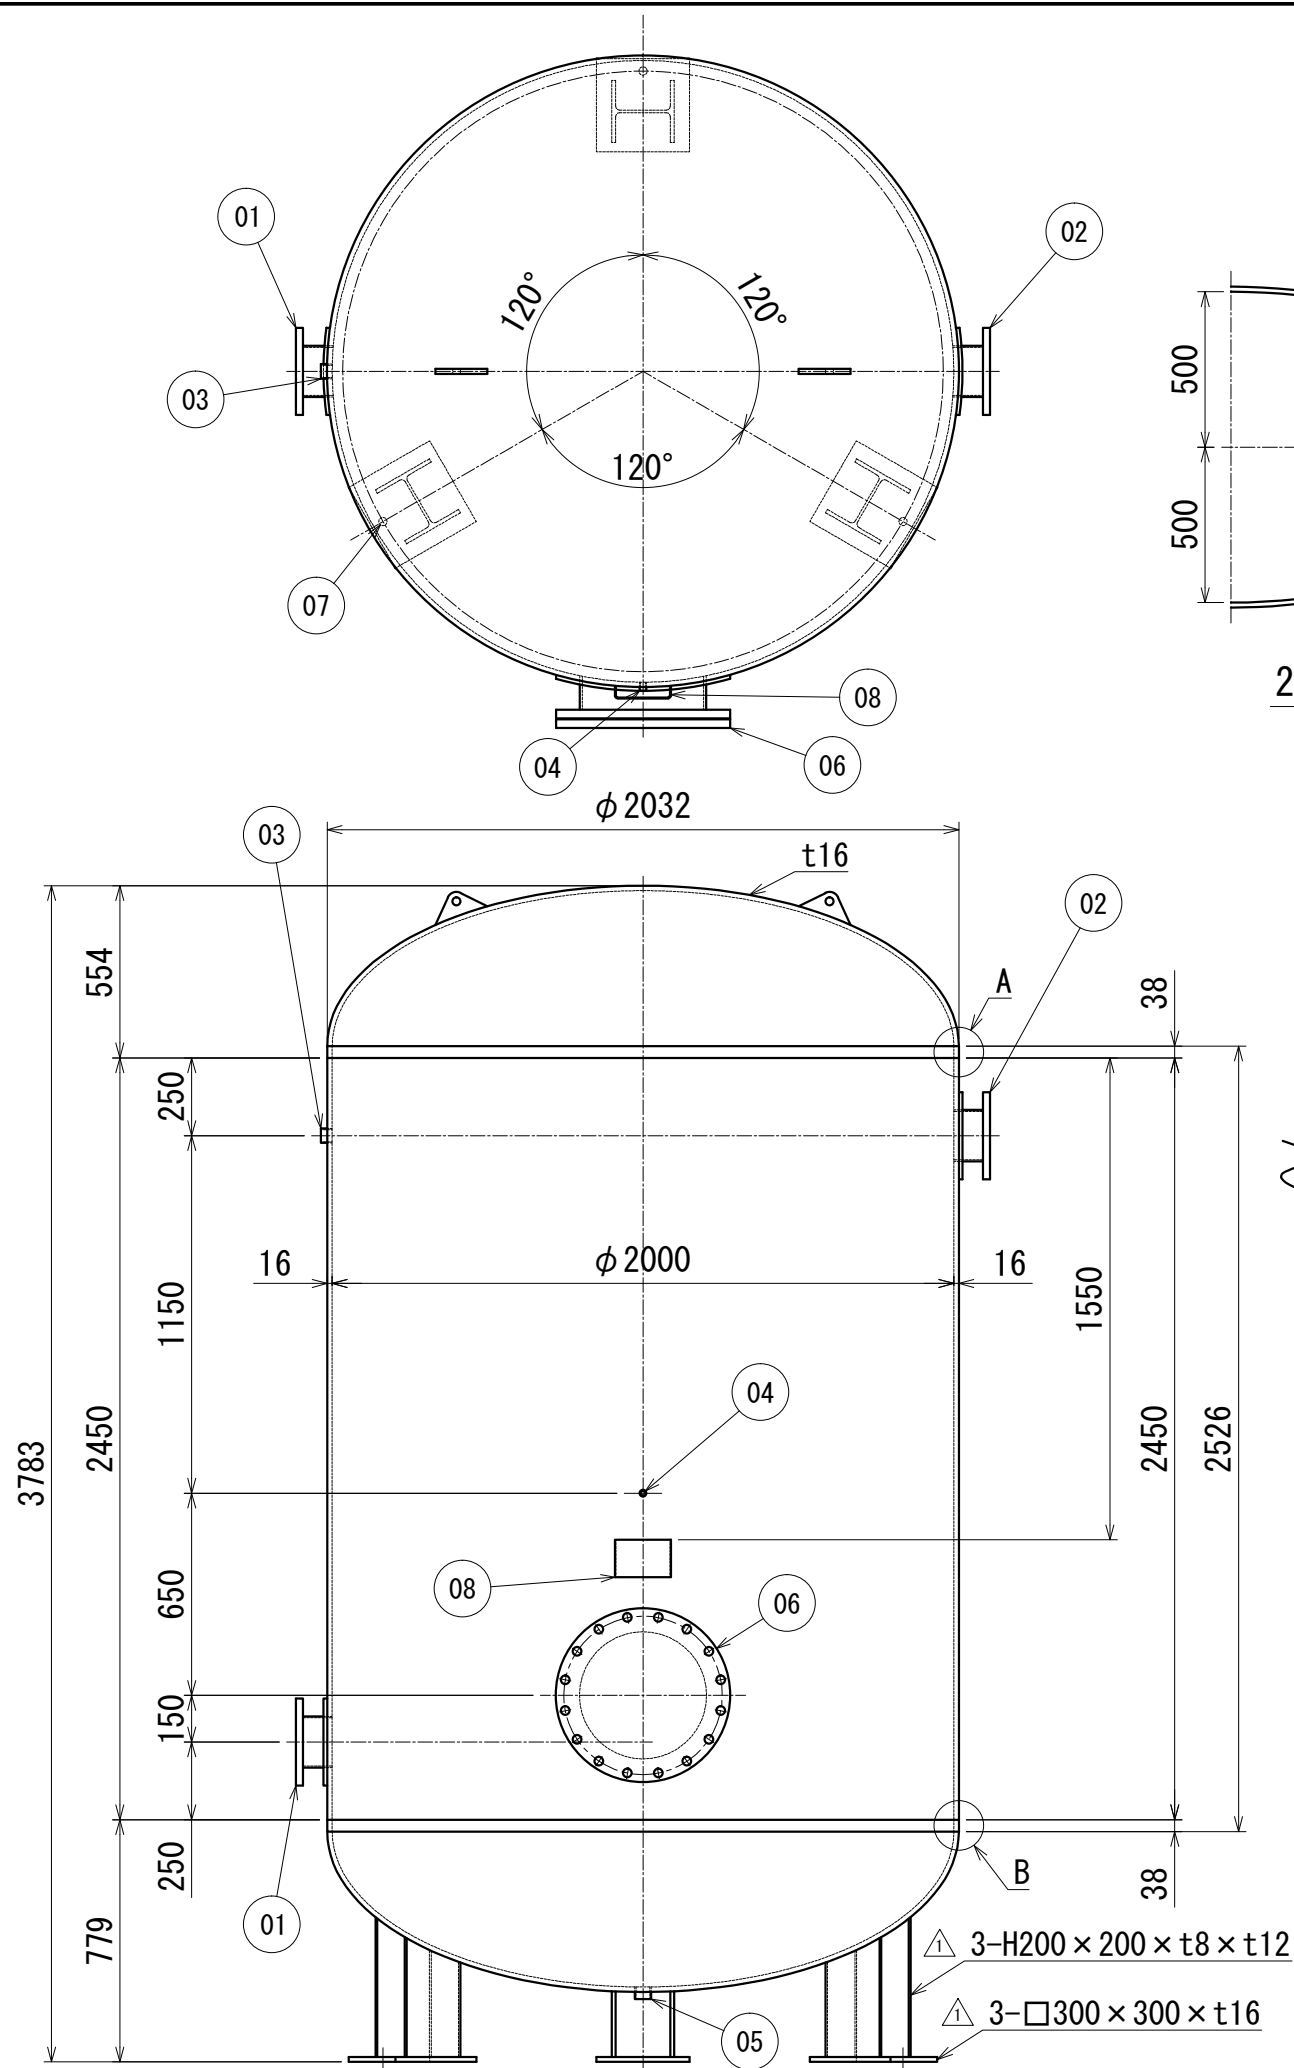

2 : 1半だ円体

A・B部詳細図

長手継手溶接部詳細図

△2	水圧試験圧力表記修正	MAR. 23. 2017	村瀬
△1	脚部使用材料追記	NOV. 22. 2016	村瀬
記号	訂正理由	日付	担当

10					
09					
08	銘板座			1	100×150用
07	固定穴	P. C. D. 1932	φ27	3	
06	丸マンホール	JIS 10K FF	400A	1	
05	ドレン口	ソケット口	40A	1	
04	圧力スイッチ(圧力計)取付口	ソケット口	10A	1	
03	安全弁取付口	ソケット口	32A	1	
02	出口	JIS 10K FF	150A	1	
01	入口	JIS 10K FF	150A	1	
番号	名 称	規 格	サイズ	数量	備考

内面塗装	錆止め 1回			
外面塗装	錆止め 1回			
	アサノブルー (マンセル10B6/8近似色) 1回			
最高使用圧力	0.98	MPa	内容積	10.024 m³
水圧試験圧力	1.470	△2 MPa	本体概算重量	3350 kg
名 称 NAME				
空気用圧力タンク 第二種圧力容器構造規格適合品				
検 図 CHECK	製 図 DRAWING	尺 度 SCALE	型式 TYPE	
		FREE A3基準-L	AT5-100 (丸マンホール)	
			図番 DRAWING No. A1610012-2	
日付 DATE	OCT. 11. 2016		株式会社 浅野製作所	
t 16.0 × φ2000 × 2450半			ASANO MFG. CO., LTD	